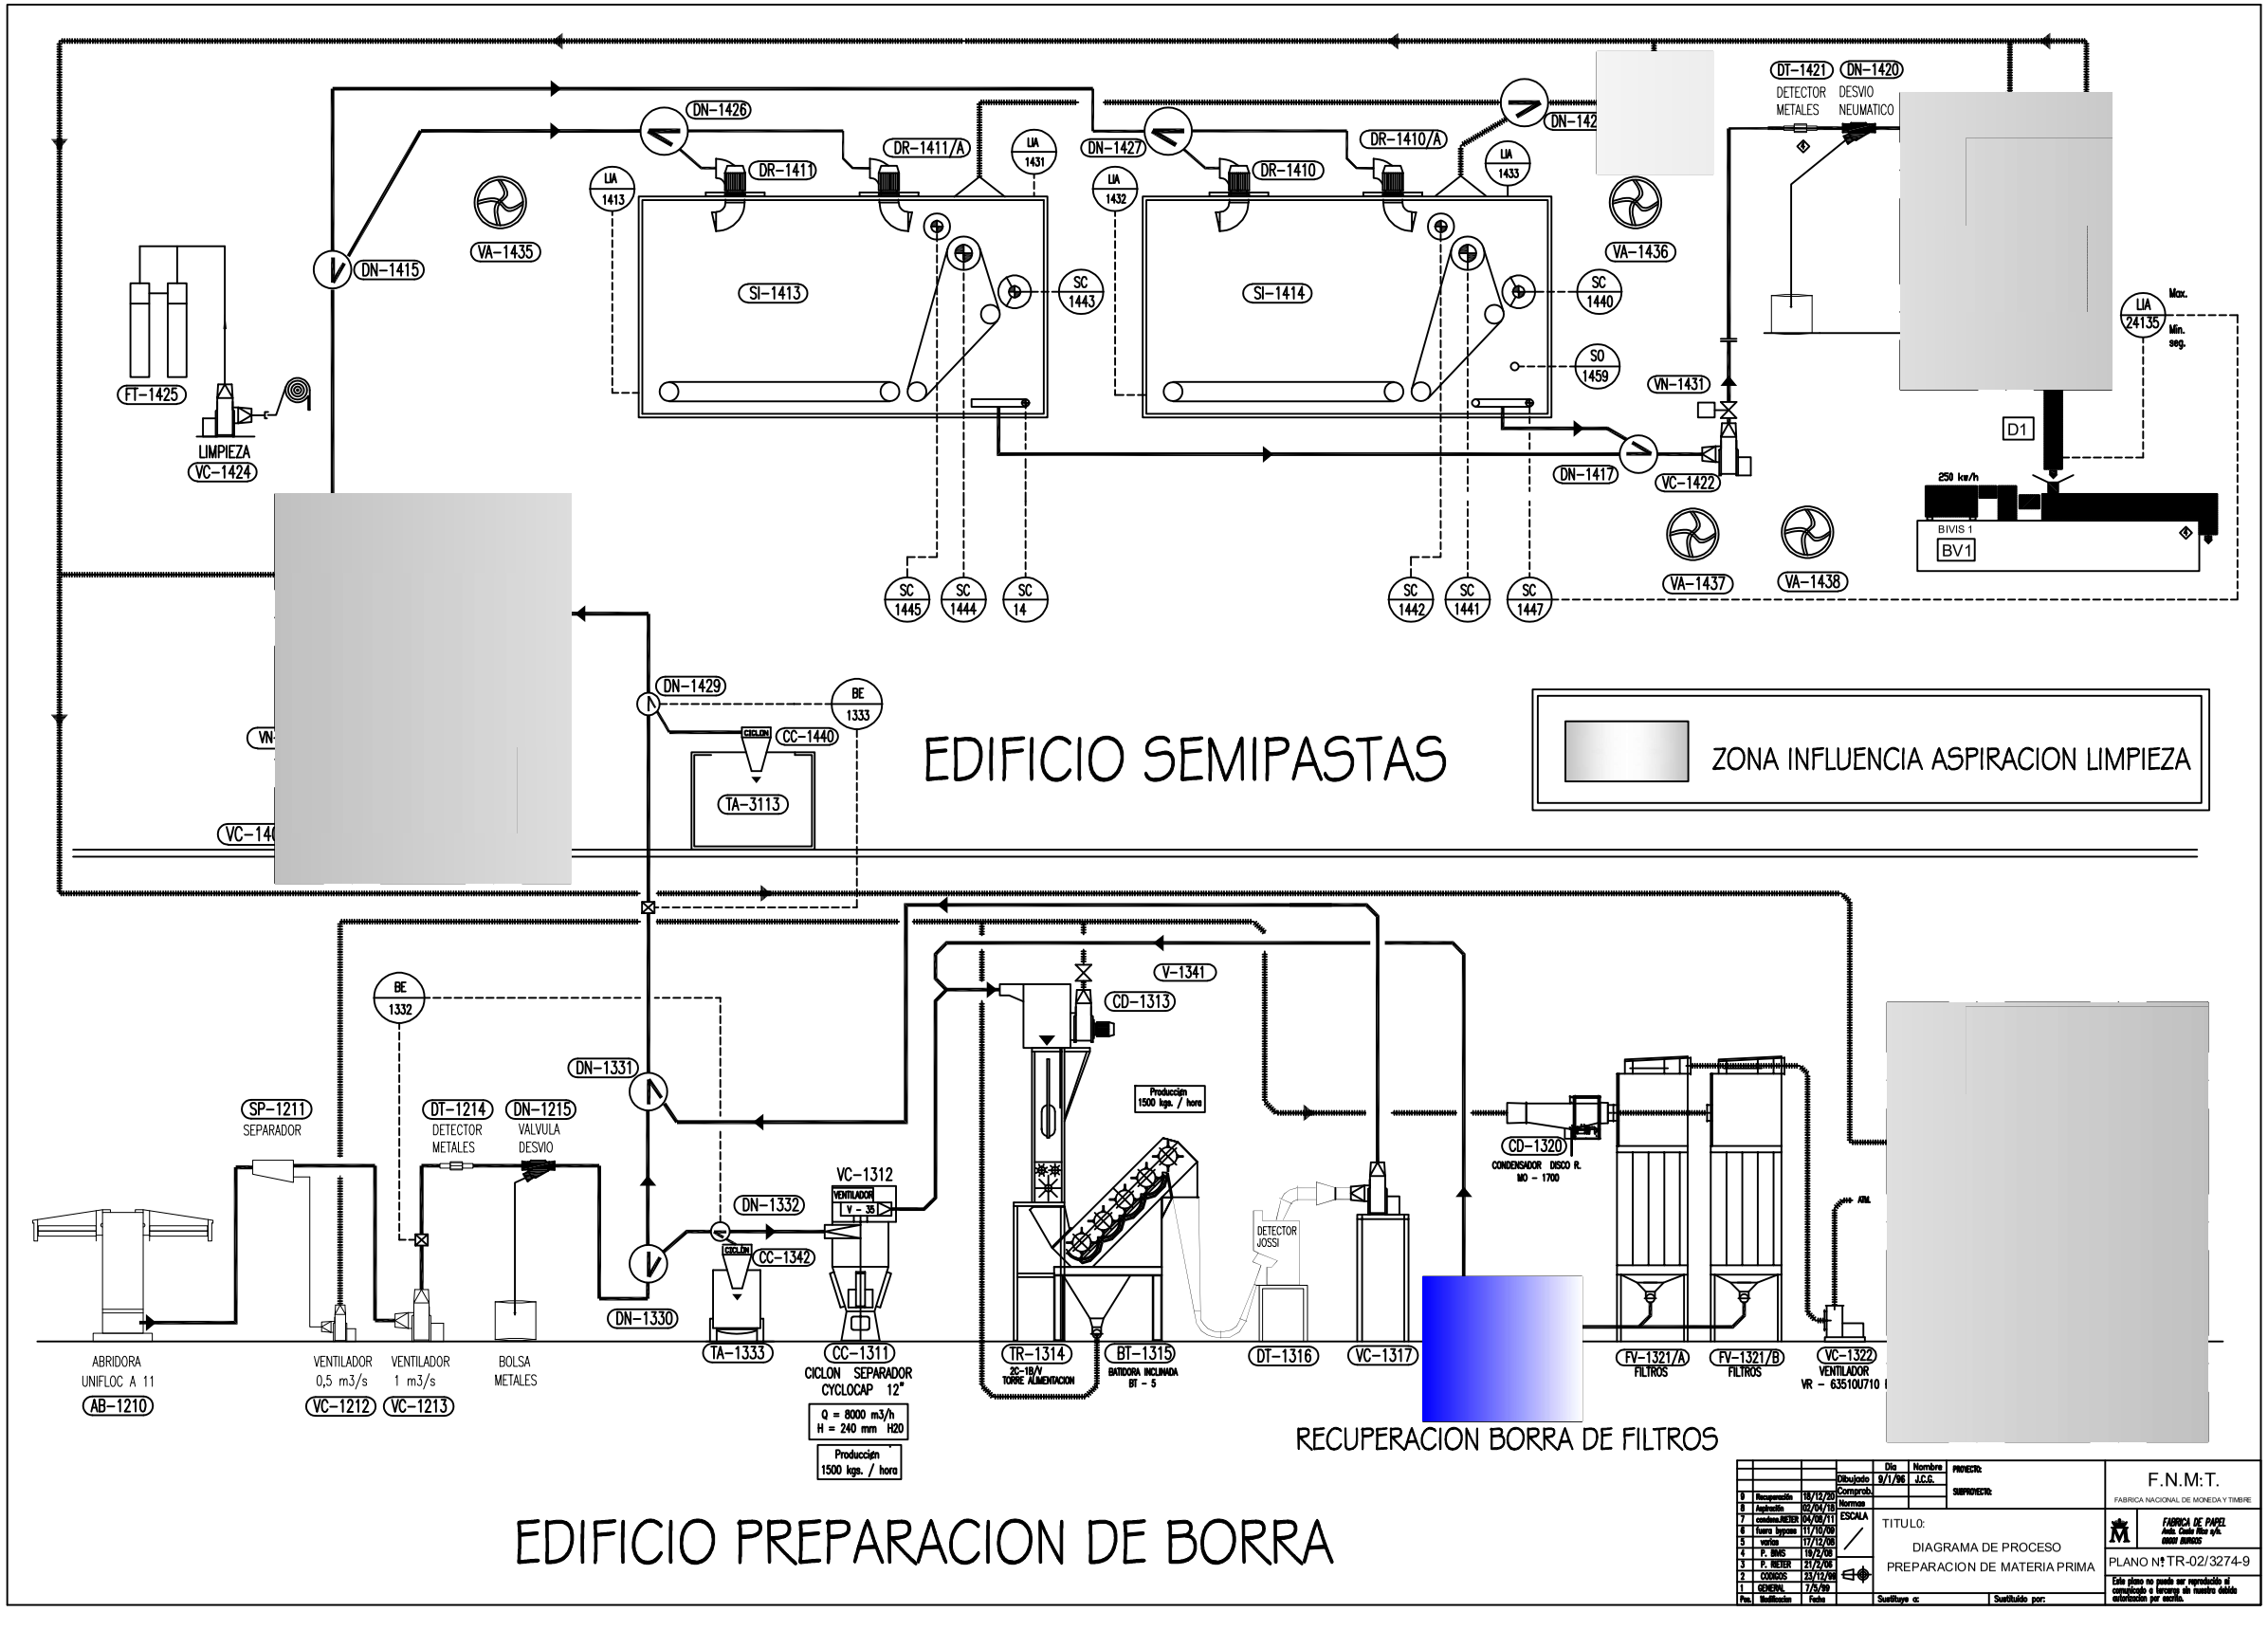

			Dibujado	Día 9/1/96	Nombre J.C.C.	PROYECTO:
			Comprob.			SUSTITUYE/D:
9	Recuperación	18/12/20	Normas			
8	Aspiración	02/04/15	ESCALA			
7	condens.METER	04/08/11				TITULO:
6	fuera bypass	17/10/09				DIAGRAMA DE PROCESO
5	varios	17/12/08				PREPARACION DE MATERIA PRIMA
4	P. BMS	19/2/08				
3	P. RIETER	27/2/07				
2	CODIGOS	23/12/98				
1	GENERAL	7/5/99				
Pos.	Modificación	Fecha	Sustituye a:		Sustituido por:	

F.N.M:T.
FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
FABRICA DE PAPEL Ambr. Conde Ribe s/n. 05000 SEGOVIA
PLANO Nº TR-02/3274-9

Este plano no puede ser reproducido ni comunicado a terceros sin nuestra debida autorización por escrito.

1.2 PREPARACION DE BORRA

AB-1210	ABRIDORA UNIFLOC A 11	RIETER	2006	REV 4	
SP-1211	SEPARADOR	RIETER	2006	REV 4	
VC-1212	VENTILADOR 0,5 m3/s	RIETER	2006	REV 4	
VC-1213	VENTILADOR 1 m3/s	RIETER	2006	REV 4	
DT-1214	DETECTOR METALES				
DN-1215	VALVULA DESVIO	RIETER	2006	REV 4	

1.3 LIMPIEZA Y TRASPORTE DE BORRA

CC-1311	CICLON SEPARADOR CYCLOCAP 12"	Q = 8000 m3/h H = 240 mm H20			Producción 1500 kgs. / hora	
VC-1312	VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION	MASIAS	2011	REV 7		
CD-1313	CONDENSADOR A-21	RIETER	2011	REV 7		
TR-1314	TORRE ALIMENTACION 2C-18/V	MASIAS	2011	REV 7		
BT-1315	BATIDORA INCLINADA	MASIAS	2011	REV 7		
DT-1316	BT - 5 DETECTOR IMPUREZAS	RIETER-JOSSI	2011	REV 7		
VC-1317	VENTILADOR CENTRIFUGO TRANSPORTE BORRA	MASIAS	2011	REV 7		
CD-1320	CONDENSADOR DE DISCO ROTATIVO	MASIAS	2011	REV 7		
FV-1321/A	FILTRO DE VACIO 10 S 10 - PE 8 - PL	MASIAS	2011	REV 7		
FV-1321/B	FILTRO DE VACIO 10 S 10 - PE 8 - PL	MASIAS	2011	REV 7		
VC-1322	VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACTOR DE POLVO	VR - 63510U710 R			Q = 21000 m3/h H = 400 mm H20	
BE-1332	DETECTOR DE LLAMA	MASIAS	2011	REV 7		
FV-1323/A	FILTRO DE VACIO 10 S 10 - PE 8 - PL	MASIAS	2011	REV 7		
FV-1323/B	FILTRO DE VACIO 10 S 10 - PE 8 - PL	MASIAS	2011	REV 7		
VC-1324	VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACTOR DE POLVO	VR - 63510U710 R			Q = 21000 m3/h H = 400 mm H20	
DN-1330	DESVIO NEUMATICO	MASIAS	2011	REV 7		
DN-1332	DESVIO NEUMATICO	MASIAS	2011	REV 7		
TA-1333	TANQUE DE RESIDUOS	RECUPERADO F.N.M.T.	2011	REV 7		
V-1341	VALVULA IMPULSION CD 1313	RIETER	2011	REV 7		
CC-1342	CICLON	RECUPERADO F.N.M.T.	2011	REV 7		
VC-1344	VENTILADOR CENTRIFUGO RECUPERACION	S&P CBT100N	2019	REV 9	Q = 1250 m3/h	

1.4 ALMACENAMIENTO DE BORRA

DN-1429	DESVIO NEUMATICO (CONTRAINCENDIOS)				
CD-1422	CONDENSADOR A-21	RIETER	AGO 2011	REV 7	
VC-1401	VENTILADOR CENTRIFUGO TRANSPORTE BORRA	MASIAS	2011	REV 7	
VC-1409	VENTILADOR EXTRACTOR DE POLVO	MASIAS	2011	REV 7	Q = 6000 m3/h
DR-1410	DISTRIBUIDOR ROTATIVO EN SI 1413				
DR-1410/A	DISTRIBUIDOR ROTATIVO EN SI 1413				
DR-1411	DISTRIBUIDOR ROTATIVO EN SI 1414				
DR-1411/A	DISTRIBUIDOR ROTATIVO EN SI 1414				
SI-1413	SILO ALMACENAMIENTO DE BORRA				
SI-1414	SILO ALMACENAMIENTO DE BORRA				
DN-1415	DESVIO NEUMATICO				
DN-1417	DESVIO NEUMATICO				
DN-1420	DESVIO NEUMATICO				
DT-1421	DETECTOR METALES				
VC-1422	VENTILADOR CENTRIFUGO TRANSPORTE BORRA	MASIAS	2011	REV 7	
VC-1424	VENTILADOR ASPIRACION DE POLVO SILOS				
FT-1425	FILTROS ASPIRADOR DE POLVO				
DN-1426	DESVIO NEUMATICO				
DN-1427	DESVIO NEUMATICO				
DN-1428	DESVIO NEUMATICO				
VN-1429	VALVULA IMPULSION VC 1401				
VN-1430	VALVULA IMPULSION VC 1422	CAMBIO POSICION	AGO 2011	REV 7	
VN-1431	VALVULA IMPULSION VC 1431				
VA-1435	VENTILADOR EXTRACTOR ZONA SILOS				
VA-1436	VENTILADOR EXTRACTOR ZONA SILOS				
VA-1437	VENTILADOR EXTRACTOR ZONA SILOS				
VA-1438	VENTILADOR EXTRACTOR ZONA SILOS				
V-1439	VALVULALA IMPULSION CD 1422	RIETER	2011	REV 7	
CC-1440	CICLON				
TA-3113	TANQUE				
VC-1441	VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACTOR DE POLVO	CLEXTRAL	2019	REV 8	Q = 5000 m3/h
CR-1442	CHIMENEA RESERVA	CLEXTRAL	2019	REV 8	
VC-1443	VENTILADOR CENTRIFUGO TRANSPORTE BORRA	CLEXTRAL	2019	REV 8	
LIA 1413	NIVEL MINIMO SILO SI 1413		ABR 2006	REV 3	
LIA 1431	NIVEL MAXIMO SILO SI 1413		ABR 2006	REV 3	
LIA 1432	NIVEL MINIMO SILO SI 1414		ABR 2006	REV 3	
LIA 1433	NIVEL MAXIMO SILO SI 1414		ABR 2006	REV 3	